

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 15858/2023 zo dňa 30.03.2023
uzavretej podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka

Čl. 1 Zmluvné strany

1. Účastník č. 1: **Obec Kostolné Kračany**
so sídlom: Šipošovské Kračany č.149, 930 03 Kostolné Kračany
zastúpený: Ing. Peter Mórocz – starosta obce
IČO: 00 305 511
IBAN :
BIC: KOMASK2X
tel./e-mail: 031 / 552 23 91 / kostolnekracany@nextra.sk
(ďalej len „účastník č. 1“)

2. Účastník č. 2: **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.**
so sídlom: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
konajúci: PhDr. Mgr. art. Otokar Klein Ing. Marek Illéš
predseda predstavenstva člen predstavenstva

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:
Ing. Štefan Štefek - investičný riaditeľ

IČO: 36 550 949
IČ DPH: SK 2020154609
Registrácia v OR: OS Nitra, odd.: Sa, vl. č. 10193/N
IBAN:
BIC: SUBASKBX

(ďalej len „účastník č. 2“)

(Účastník č. 1 a Účastník č. 2 ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. 2 Preambula

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve č. 15858/2023 zo dňa 30.3.2023, uzavretej na zmenu stavebníka časti stavby: „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ a stavby „Kostolné Kračany – rozšírenie vodovodu a kanalizácie – Elektrická prípojka k ČS“ a kúpu projektovej dokumentácie (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Predmetom Dodatku je rozšírenie rozsahu preberanej časti stavby a preto sa zmluvné strany rozhodli riešiť vzniknutú situáciu Dodatkom k Zmluve.

Čl. 3 Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene týchto ustanovení Zmluvy nasledovne:

- 3.1 V Čl. II Zmluvy označenom ako: „**Predmet zmluvy**“ sa pôvodné znenie textu v bode 1. a) nahrádza týmto novým textom:
- a) časti stavby: „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ v rozsahu týkajúcom sa stavby označenej vo vyššie uvedenom povolení ako:
- Verejná kanalizácia
 - Výtlačné potrubie V10 HDPE PE 100 DN 110 mm, dĺžka 18 m
 - Kanalizačná prečerpávací stanica KPČS10 s 2 ponornými čerpadlami
 - Stoka „A“ PRAGMA ID12 DN 300 mm, v dĺžke od KPČS 10 po šachtu Š4
- a
- 3.2 Príloha č.1 Zmluvy sa dopĺňa o novú situáciu so zakreslenou časťou doplnenej časti stavby v zmysle tohto Dodatku.

Čl. 4 Závěrečné ustanovenia

- 4.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.2 Tento Dodatok spolu s Prílohou č. 1 - Situácia, tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania ostatnou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka, v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 4.4 Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise dostanú obe zmluvné strany a jeden je pre vodoprávny orgán.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s týmto Dodatkom oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom Dodatku tento Dodatok potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Kostolných Kračanoch dňa: 13.04.2023
Za účastníka č. 1:



Nitre dňa: 09. 05. 2023

Za účastníka č. 2: VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.
NÁSTUPNÁ ZA LEHOCIEŇSKOU 4
019 60 NITRA


P.....
Klein
predstavenstva

.....
Ing. Marek Illéš
člen predstavenstva

ULOZENIE KÁBLOV BUDE V ZMYSLE STN 33 2000 5-52, ZA DOORZANIA STN 73 6005

1KV KÁBEL	SKRÉŤ KÁBEL	PIVÝVOU	STORY
NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRE STYKY S OSTATNÝMI KÁBLAMI	PIVÝVOU	VOVÝVOU	STORY
SÚBEH	CHRAMENÝ	D/D1	5 15 20 40 60 30/10 40
KRÍŽOVANIE	NECHRAMENÝ	d/d1	5 20 20 10 30/10 40/20 30

KRÍŽOVANIE A SÚBEH S PLYNOVODOM UROBÍ V CHRÁNIČIACH F1 160 podľa TPP 996 01 KÁBLE MUSIA BÝť ULOŽENÉ V CHRÁNIČIACH PRESAHUJÚCICH PLYNOVOD NA KAŽDÚ STRANU MIN. 3 0. ODSŤUPOVÉ VZDIALENOSTI V ZMYSLE STN 73 6005 PRI SÚBEHU VN S PLYNOVODOM podľa TPP 996 01 vodovná vzdialenosť medzi plynovodom a káblom, NN vedenie musí byť minimálne 0,6m.

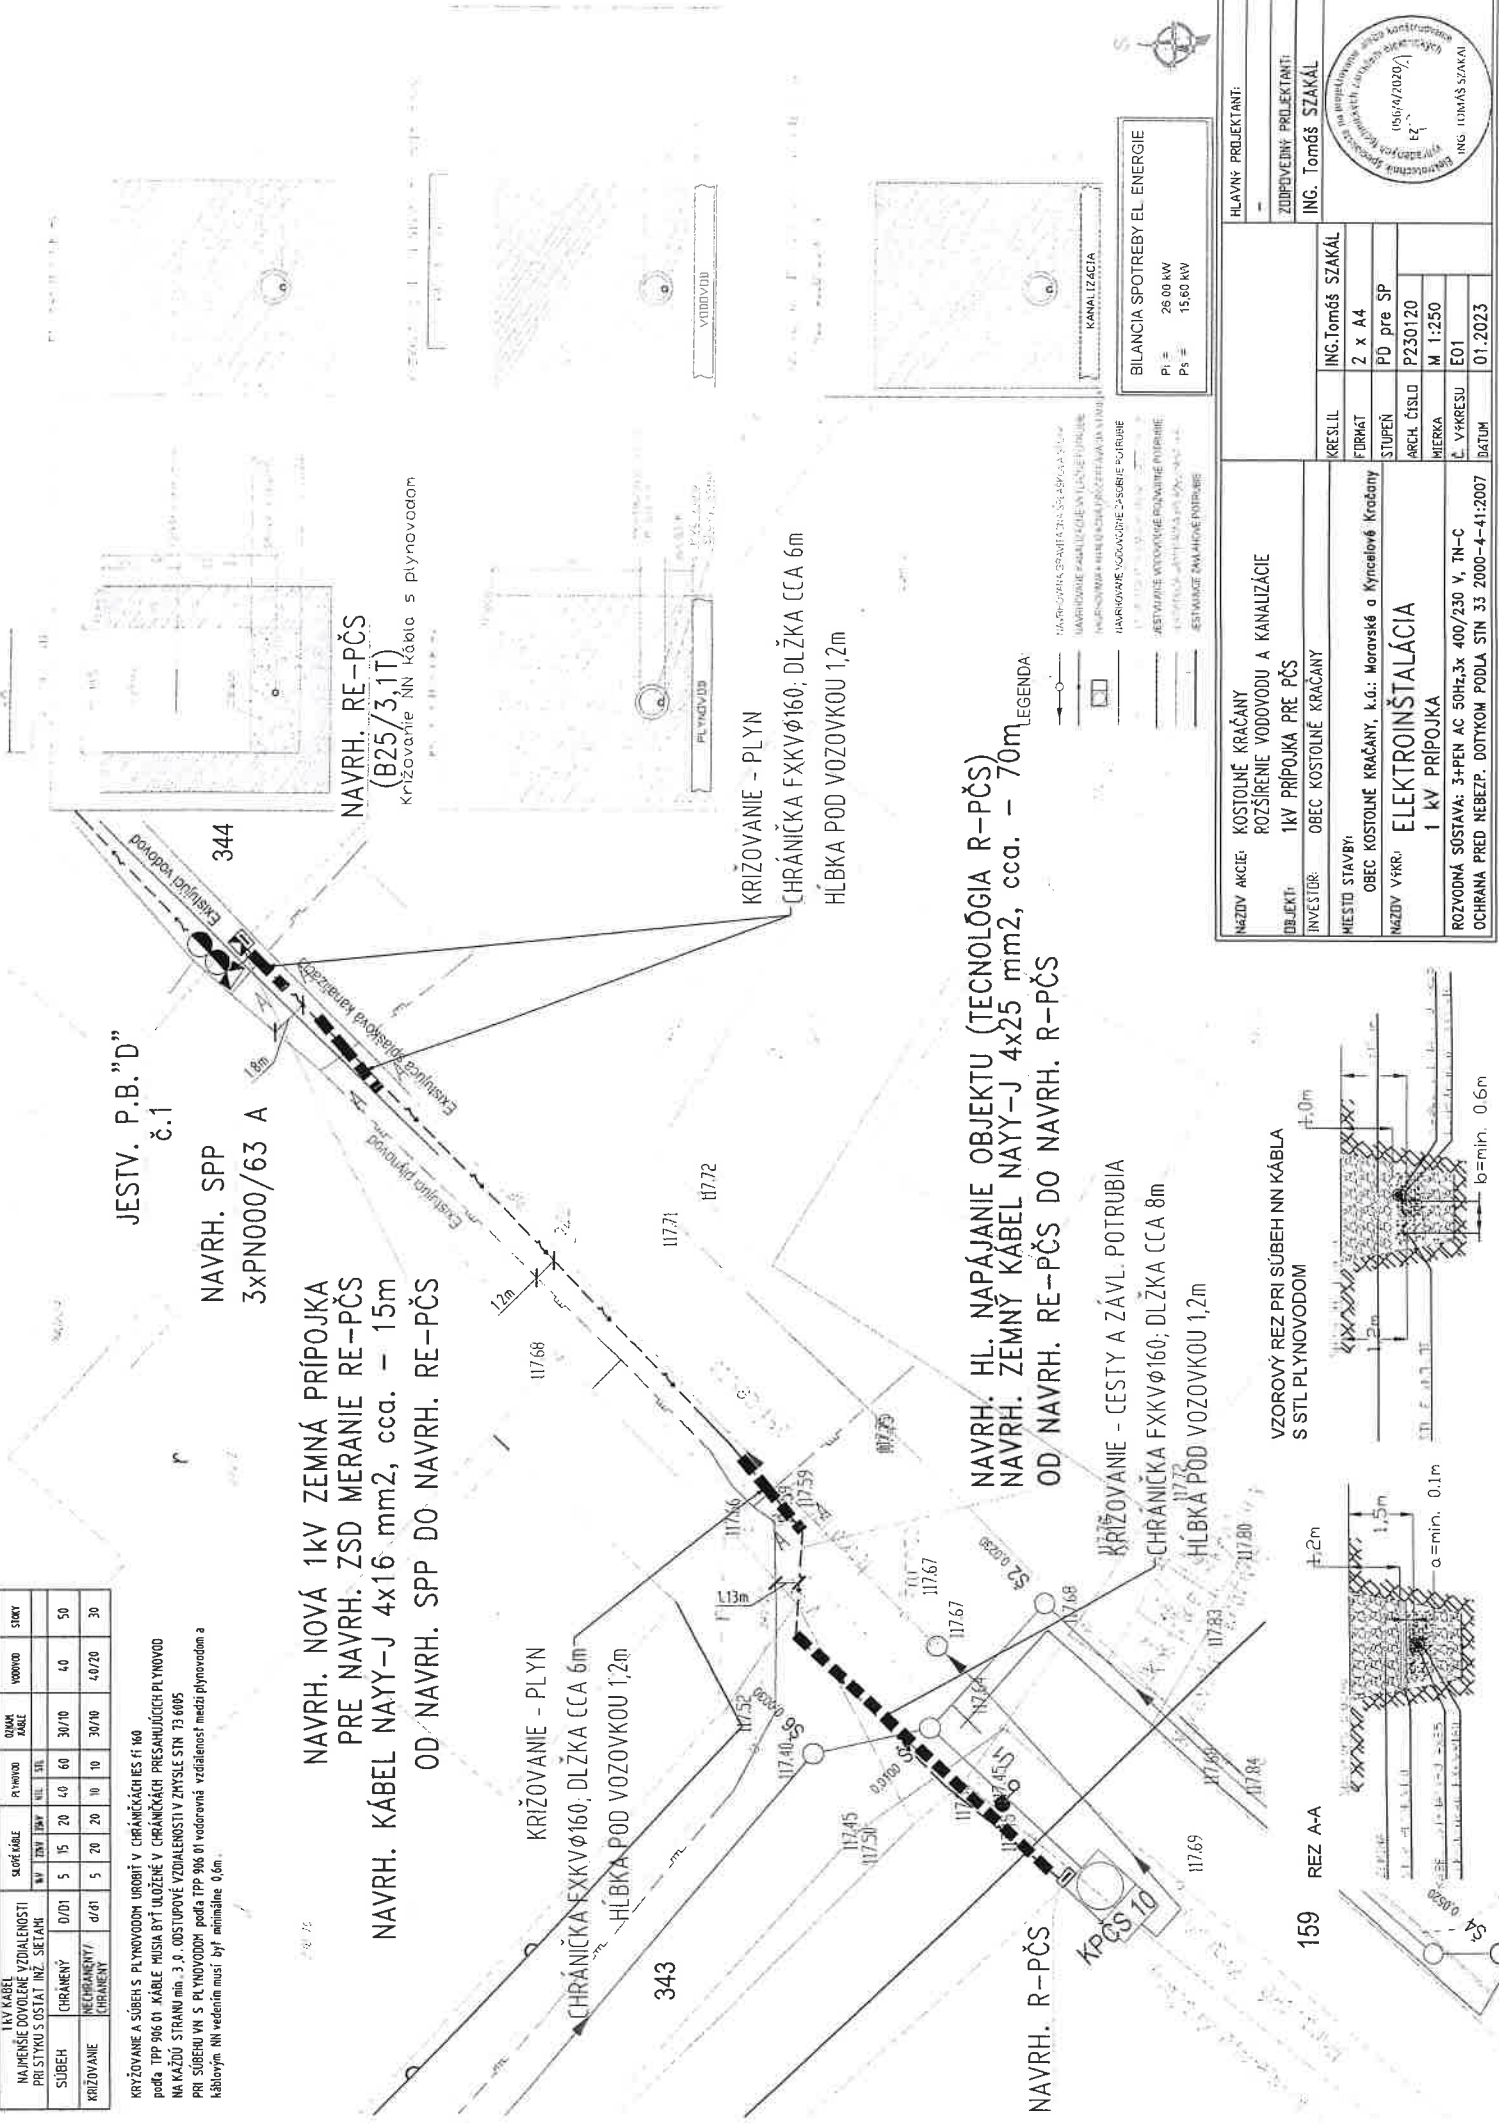

JESTV. P.B."D"
č.1

NAVH. SPP
3xPN000/63 A

NAVH. NOVÁ 1KV ZEMNÁ PRÍPOJKA
PRE NAVRH. ZSD MÉRANIE RE-PČS
NAVH. KÁBEL NAYY-J 4x16 mm², cca. - 15m
OD NAVRH. SPP DO NAVRH. RE-PČS

KRÍŽOVANIE - PLYN
CHRÁNIČKA FKKVØ160, DLŽKA CCA 6m
HLĚKA POD VOZOVKOU 1,2m


KRÍŽOVANIE - PLYN
CHRÁNIČKA FKKVØ160, DLŽKA CCA 6m
HLĚKA POD VOZOVKOU 1,2m

NAVH. HL. NAPÁJANIE OBJEKTU (TECNOLOGIA R-PČS)
NAVH. ZEMNÝ KÁBEL NAYY-J 4x25 mm², cca. - 70m
OD NAVRH. RE-PČS DO NAVRH. R-PČS

KRÍŽOVANIE - CESTY A ZÁVL. POTRUBIA
CHRÁNIČKA FKKVØ160, DLŽKA CCA 8m
HLĚKA POD VOZOVKOU 1,2m

NAVH. R-PČS

VZOROVÝ REZ PRI SÚBEHU NN KÁBLA
S STL PLYNOVODOM

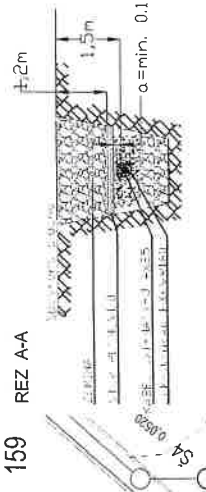

159 REZ A-A

BILANCIA SPOTREBY EL ENERGIE

Pl =	26 000 kW
Ps =	15 800 kW


NAZIV AKCIE:	KOSTOLNÉ KRAČANY	KRESLIL:	ING. Tomáš SZAKÁL
OBJEKT:	ROZŠÍRENIE VODOVODU A KANAIZÁCIE	FORMÁT:	2 x A4
INVESTOR:	1KV PRÍPOJKA PRE PČS	STUPEŇ:	FD pre SP
MIESTO STAVBY:	OBEC KOSTOLNÉ KRAČANY, k.č. Moravské a Křivčelové Kračany	ARCH. ČÍSLO:	P230120
NAZIV VYKR:	ELEKTROINŠTALÁCIA	MIERKA:	M 1:250
	1 KV PRÍPOJKA	Č. VYKR.:	E01
		ROZVODNÁ SÚSTAVA:	3-PEN AC 50Hz, 3x 400/230 V, TN-C
		ROZVODNÁ SÚSTAVA:	3-PEN AC 50Hz, 3x 400/230 V, TN-C
		OCHRANA PRED NEBEZP.:	DOTYKOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007
HLAVNÝ PROJEKTANT:		ZODPovedný PROJEKTANT:	ING. Tomáš SZAKÁL



340/15

344

KANALIZAČNÝ VÝTEK V 10 HDPE PE 100 DN 110 mm - 18,00 m

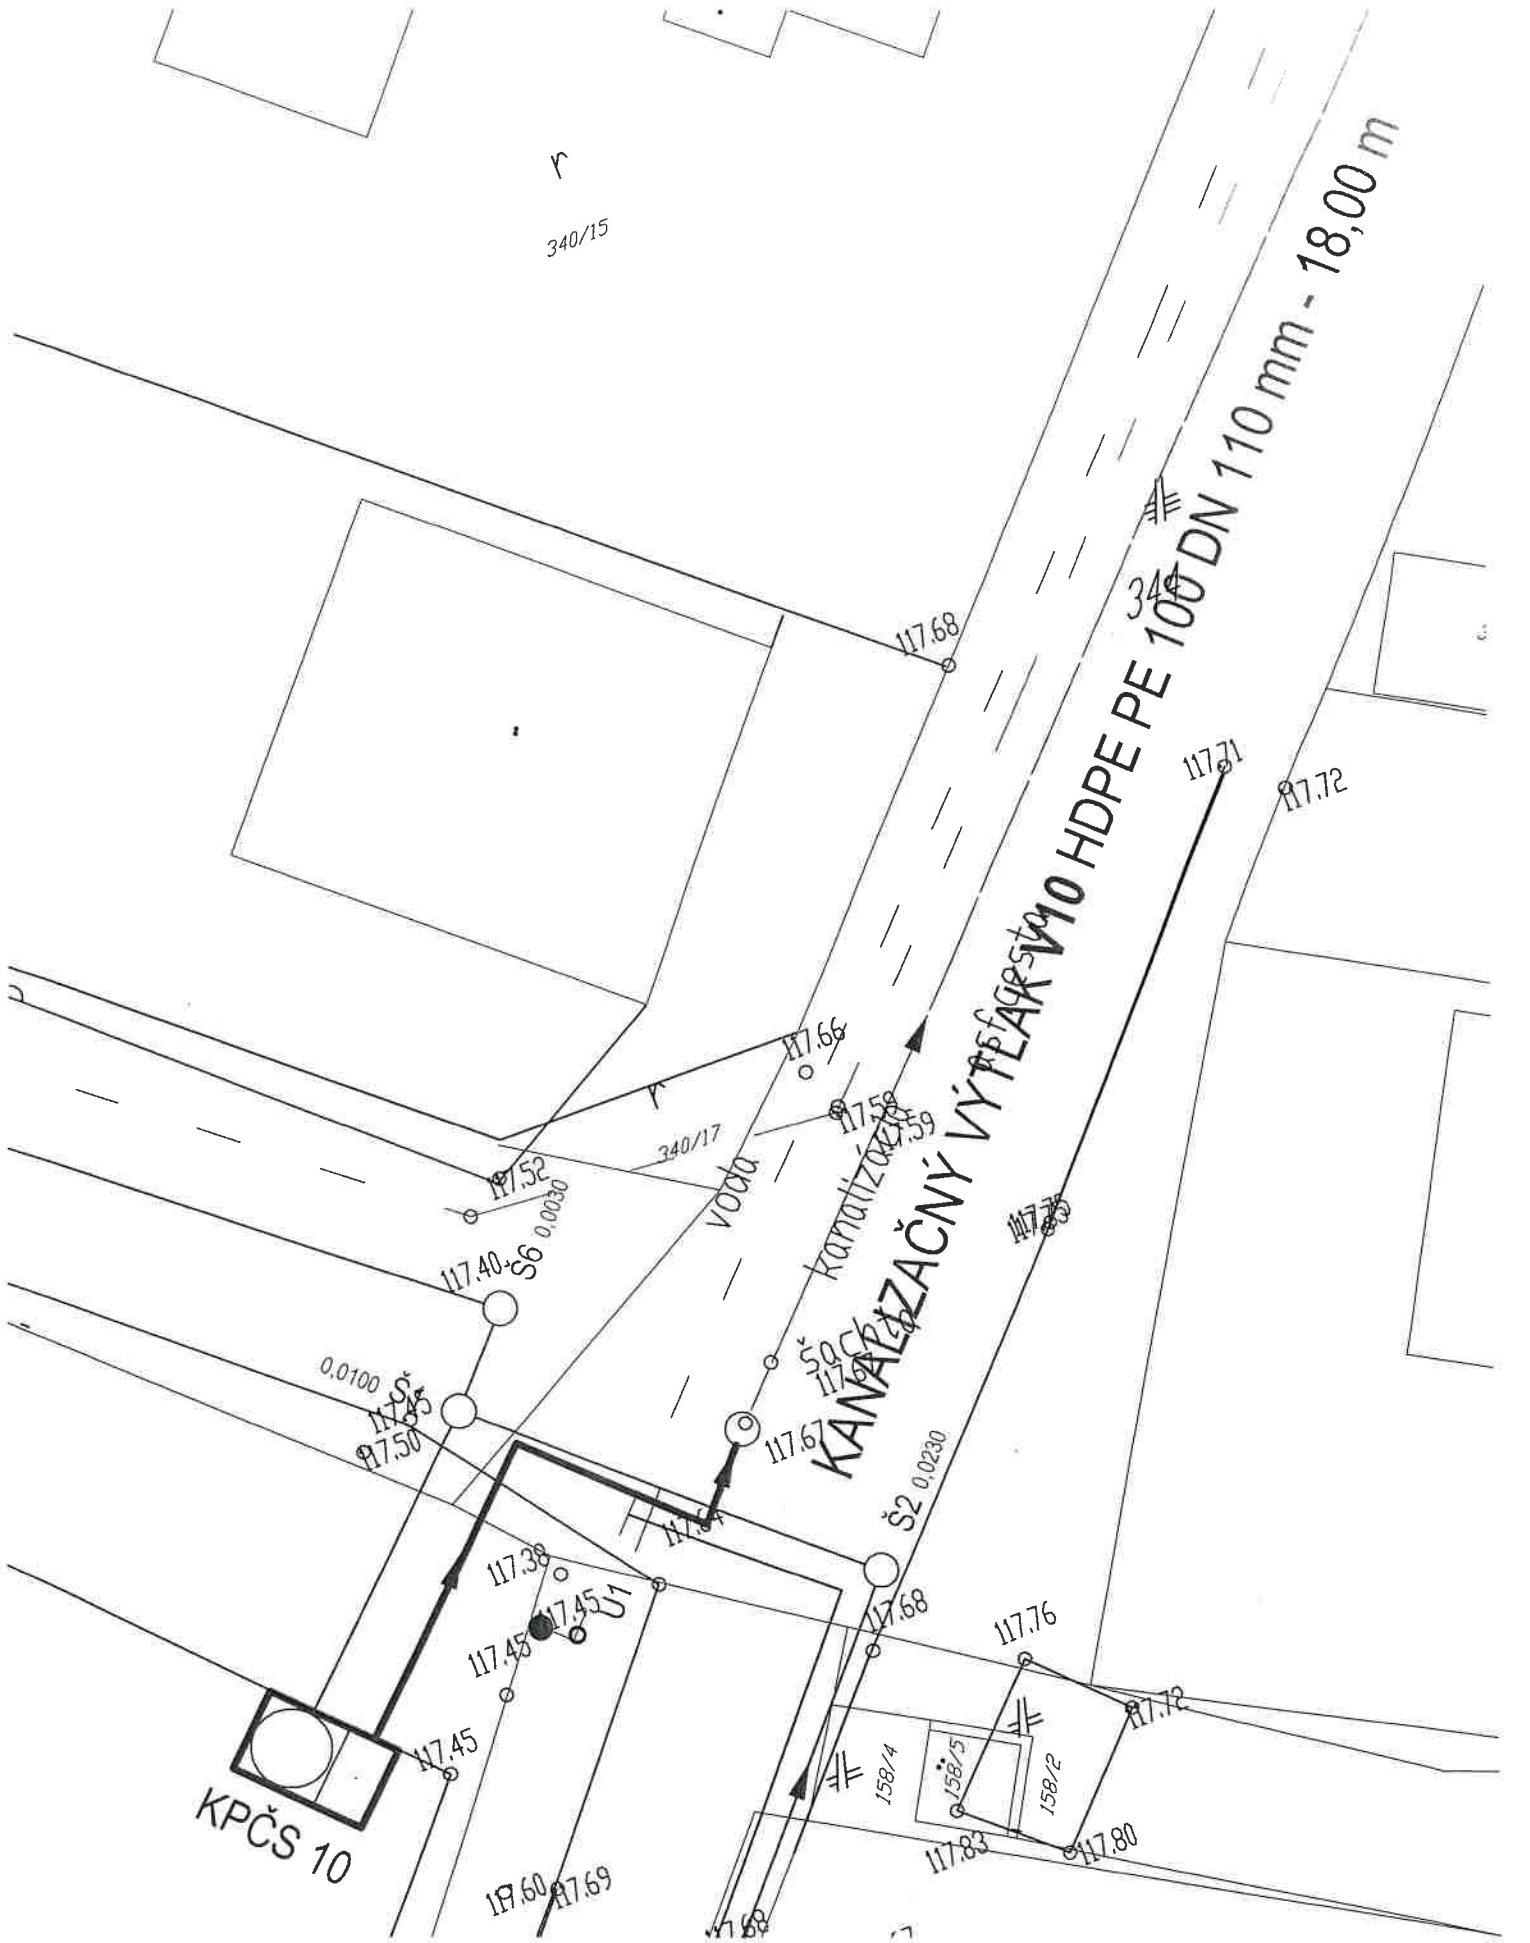


KPČS 10

158/4

158/5

158/2

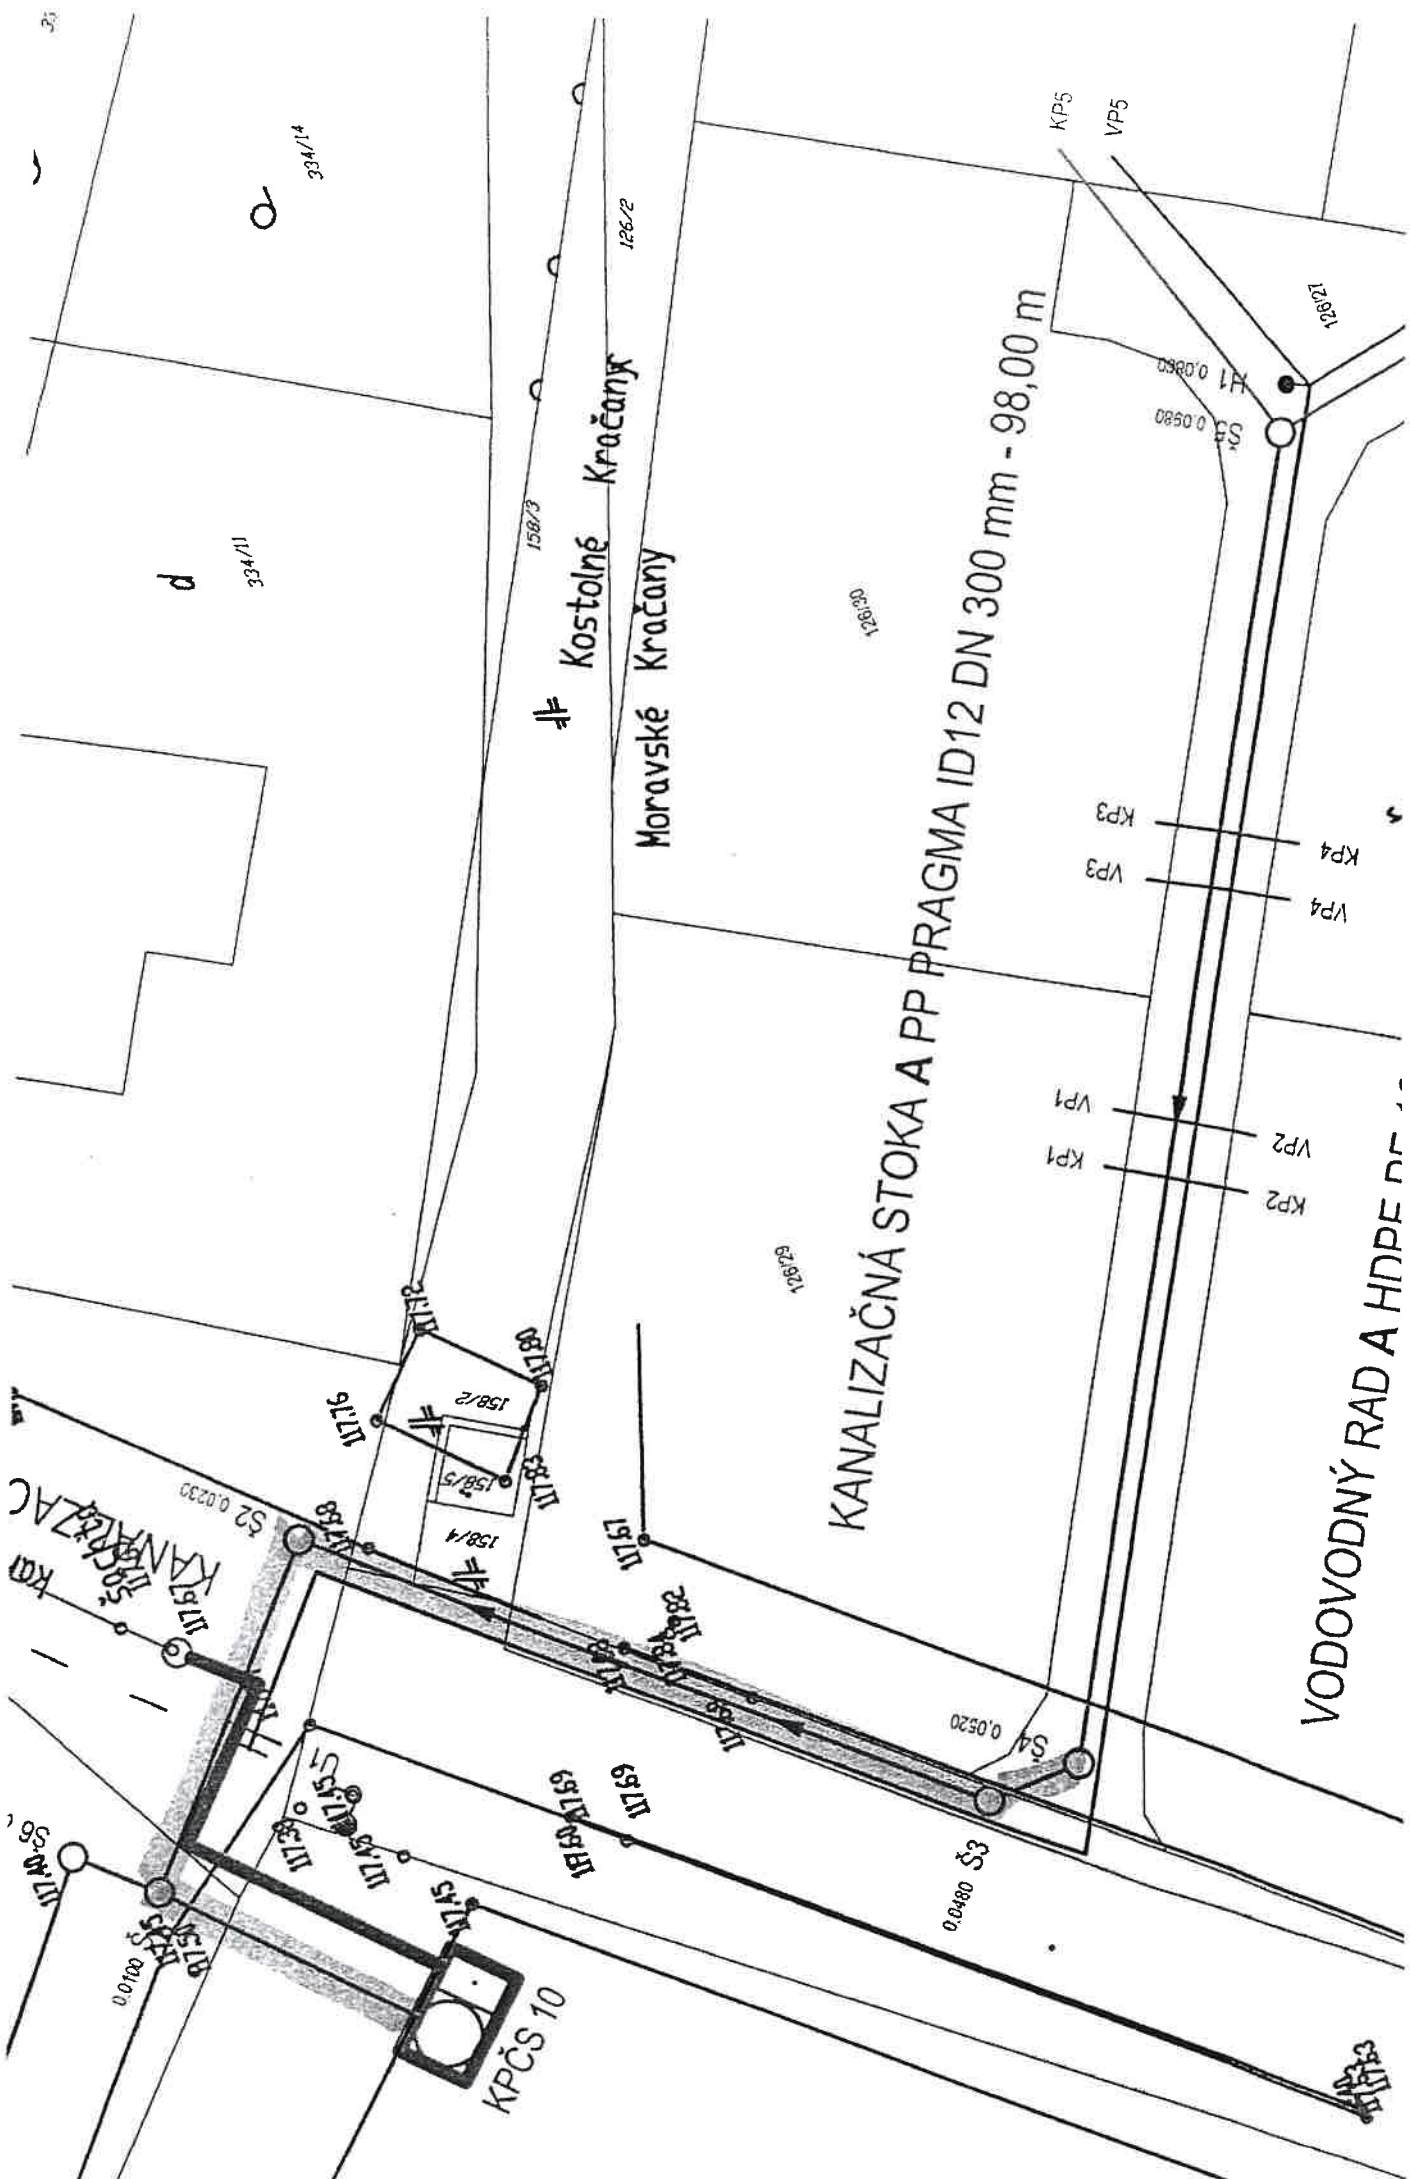

KANALIZAČNÁ STOKA A PP PRAGMA ID12 DN 300 mm - 98,00 m

VODOVODNÝ RAD A HDPE

Moravské Kračany
Kostolné Kračany

d

334/11

334/14

S2 0.0230

0.0100

S4 0.0520

S3 0.0580

H1 0.0860

KPČS 10

KPČS

S1 0.0230

S3 0.0480

S5 0.0100

S6 0.0100

S7 0.0100

S8 0.0100

S9 0.0100

S10 0.0100

S11 0.0100

S12 0.0100

S13 0.0100

S14 0.0100

S15 0.0100

S16 0.0100

S17 0.0100

S18 0.0100

S19 0.0100

S20 0.0100

S21 0.0100

S22 0.0100

S23 0.0100

S24 0.0100

S25 0.0100

S26 0.0100

S27 0.0100

S28 0.0100

S29 0.0100

S30 0.0100

S31 0.0100

S32 0.0100

S33 0.0100

S34 0.0100

S35 0.0100

S36 0.0100

S37 0.0100

S38 0.0100

S39 0.0100

S40 0.0100

S41 0.0100

S42 0.0100

S43 0.0100

S44 0.0100

S45 0.0100

S46 0.0100

S47 0.0100

S48 0.0100

S49 0.0100

S50 0.0100

S51 0.0100

S52 0.0100

S53 0.0100

S54 0.0100

S55 0.0100

S56 0.0100

S57 0.0100

S58 0.0100

S59 0.0100

S60 0.0100

S61 0.0100

S62 0.0100

S63 0.0100

S64 0.0100

S65 0.0100

S66 0.0100

S67 0.0100

S68 0.0100

S69 0.0100

S70 0.0100

S71 0.0100

S72 0.0100

S73 0.0100

S74 0.0100

S75 0.0100

S76 0.0100

S77 0.0100

S78 0.0100

S79 0.0100

S80 0.0100

S81 0.0100

S82 0.0100

S83 0.0100

S84 0.0100

S85 0.0100

S86 0.0100

S87 0.0100

S88 0.0100

S89 0.0100

S90 0.0100

S91 0.0100

S92 0.0100

S93 0.0100

S94 0.0100

S95 0.0100

S96 0.0100

S97 0.0100

S98 0.0100

S99 0.0100

S100 0.0100

